
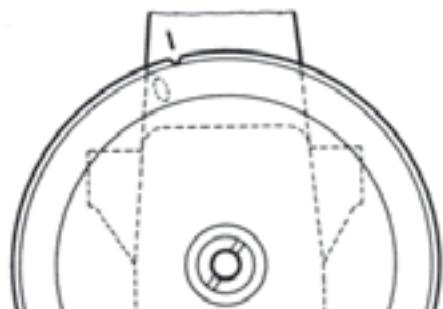


فصل دوم

تعمیر پمپ ردیفی نوع A

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- انواع پمپ انژکتورها و مشخصات آن‌ها را توضیح دهد.
- ۲- پمپ اولیه را تعمیر کند.
- ۳- اجزای پمپ انژکتور A را بیاده و سوار کند.
- ۴- مشخصات المنت‌های پمپ را توضیح دهد.
- ۵- زمان دقیق ارسال سوخت را تنظیم کند.
- ۶- پمپ انژکتور را روی موتور سوار و تنظیم کند.

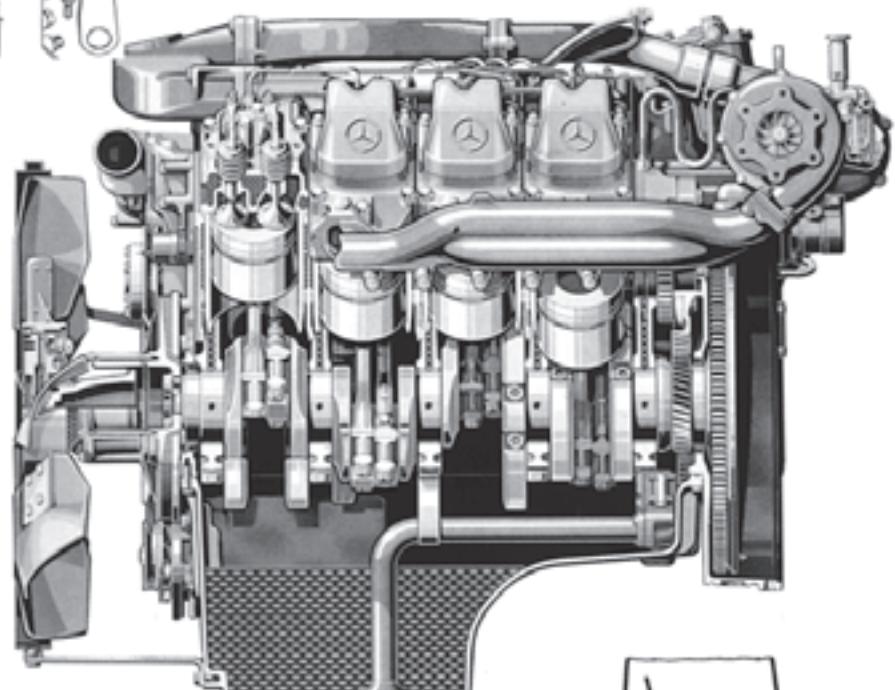

۲- تعمیر پمپ ردیفی نوع A

مشخصات پمپ را که در روی یک پلاک به اختصار نوشته شده و روی بدنہ پمپ الصاق شده است مورد شناسایی قرار دهید.
برای مثال پلاک پمپ شکل ۲-۱ چنین است :

۱-۲- شناسایی انواع پمپ انژکتورهای ردیفی و طرز خواندن پلاک پمپ و رگلاتور قبل از باز کردن قطعات تشکیل دهنده یک پمپ لازم است روش باز و بسته کردن آن را فراگیرید. بدین منظور باید



PE 6 P 100 A320 L S 825

شکل ۲-۱- پلاک پمپ

مفهوم هر کلمه چنین است :

به طور کلی مشخصات انواع پمپ‌های ردیفی میل
بادامک دار به صورت RS...A...C...PE... مطرح می‌گردد که


توضیحات قسمت‌های مختلف پلاک پمپ (به طور کلی)	P E . . A . .. C ... R S
<p>P به معنی پمپ و E به معنی پمپ از تکتور میل بادامک دار است.</p> <p>- در مجموع پمپ میل بادامک داری است که از روی پایه به متور بسته می‌شود.</p> <p>- اگر به جای نقطه (.) حرف S در جلوی PE باشد نشانه‌ی آن است که پمپ با فلانج از طرف جلو به متور بسته می‌شود.</p>	
<p>به جای این نقطه تعداد سیلندر نوشته می‌شود :</p> <p>۱۲-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲</p>	
<p>به جای این حرف سایز پمپ نوشته می‌شود که در زیر آمده است.</p> <p>اعداد داخل پرانتز کورس پلانجر پمپ می‌باشد که بر حسب میلی‌متر نوشته شده است.</p> <p>M-۱ (۱۲) . Z-۵ (۱۵) . C-۶ (۱۶) . A-۲ (۱۰) . MW-۳ (۸) . P-۴ (۱۱) . WM-۹ (۹) . W-۸ (۸) ... (برای پمپ با سوت سنگین). ... (برای پمپ با سوت سنگین و سوت مختلف).</p>	
<p>به جای این دو نقطه قطر پلانجر بر حسب (۱۰ × میلی‌متر) نوشته می‌شود.</p>	
<p>به جای حرف C مراحل تغییرات در طرح پمپ از ابتدا تاکنون به صورت حروف A، B، C و D نوشته می‌شود.</p>	
<p>به جای این سه نقطه سه عدد به نام اعداد موئناژ نوشته می‌شود :</p> <p>- اگر عدد اول سمت چپ فرد باشد شکاف ۱ سر میل بادامک در طرف چپ پمپ قرار می‌گیرد. این قرارداد وقتی معتبر است که دریچه‌ی تایپ‌ها جلوی ناظر باشد.</p> <p>- اگر عدد اول سمت چپ زوج باشد شکاف ۱ سر میل بادامک در طرف راست پمپ قرار می‌گیرد.</p> <p>- اگر عدد وسط، فرد باشد، رگلاتور در طرف چپ و اگر زوج باشد رگلاتور طرف راست است.</p> <p>- اگر عدد سمت راست صفر باشد دستگاه آوانس تزریق به وسیله‌ی بوش به پمپ نصب نشده و اگر پمپ این دستگاه را دارد، سازنده‌ی خودرو آن را نصب نموده است. اگر عدد غیر صفر باشد کارخانه‌ی بوش، خود این دستگاه را به پمپ نصب نموده است.</p>	
<p>به جای R جهت چرخش میل بادامک راست گرد R و یا چپگرد L نوشته می‌شود.</p>	
<p>حرف S با سه عدد؛ اعداد کدبندی پمپ است که برای فروش است.</p>	
<p>عدد ده رقمی برای تنظیمات بعدی و مخصوص می‌باشد.</p>	

مثال: رگلاتور خاور :

RQV 300 - 1475. AB 740

و حالت کلی آن چنین است D....C...RQ.

همان طور که برای پمپ پلاک مشخصات وجود دارد که در جدول فوق به آن اشاره شد، برای رگلاتورهای وزنه‌ای هم پلاک مشخصاتی وجود دارد که در جدول زیر توضیح داده می‌شود:

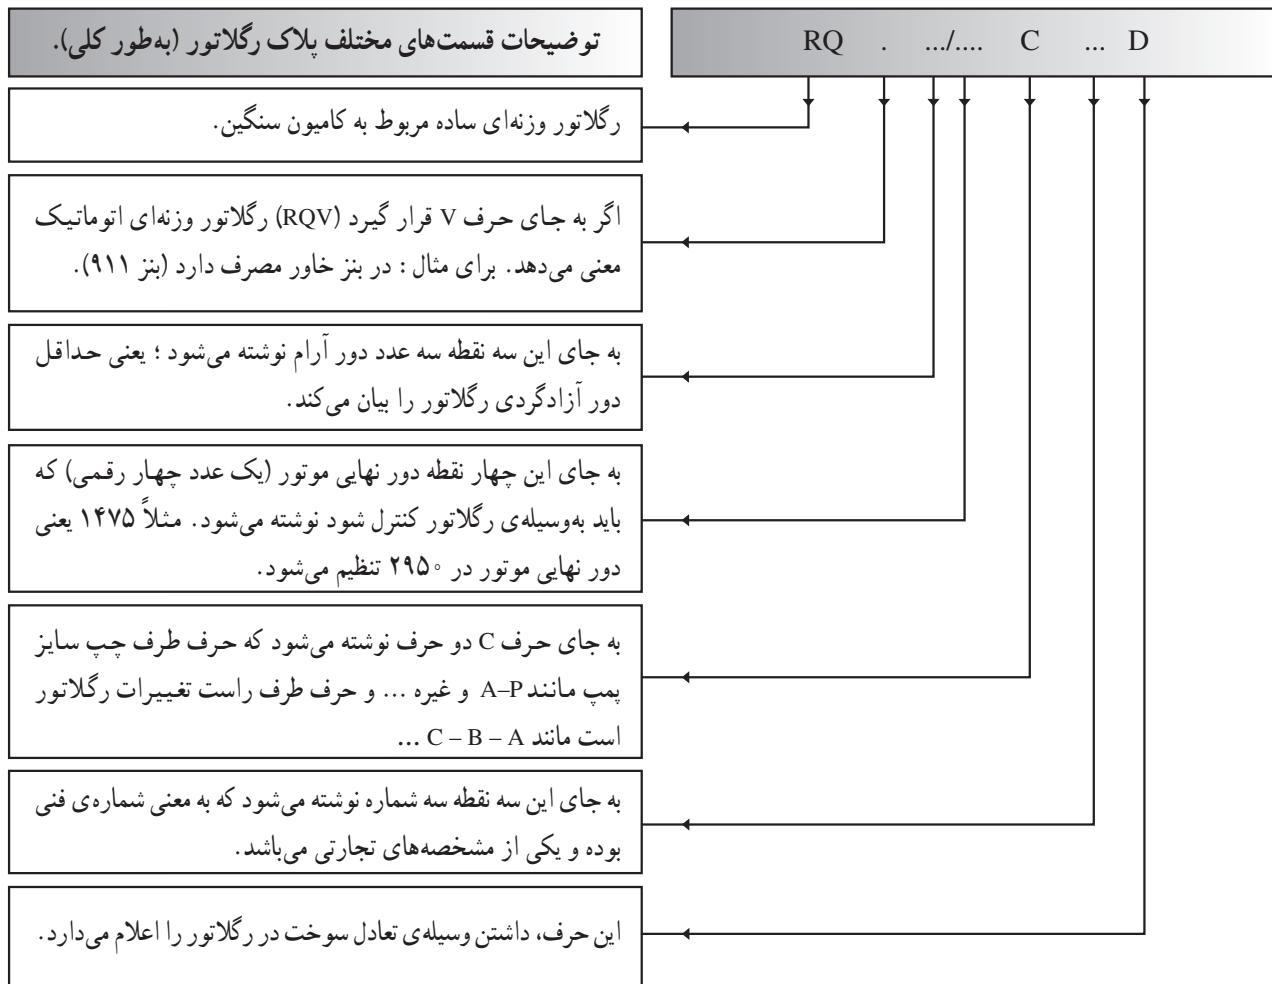

رگلاتورهای دیگر با حروف پیشوند زیر نشان داده می‌شوند:

ردیف	نوع رگلاتور	کاربرد
۱	EP/RSV.../ ...C...D	رگلاتور صنعتی است و در موتورهای ثابت به کار می‌رود.
۲	EP/MN...A...D	رگلاتور خلائی و مربوط به خودروهای سواری بنز دیزلی است.

۱-۲- طرز خواندن پلاک پمپ انژکتور: برای پلاک را مثال می‌زنیم:

آن که با روش خواندن پلاک پمپ‌ها آشنا شوید، در زیر چند نوع

ردیف	مشخصات پلاک پمپ	شرح پلاک پمپ
۱	PES 4 A 50 B 410 RS 144	پمپ (P) میل بادامک دار (E) که از جلو با فلانج (S) به موتور بسته می‌شود و دارای ۴ واحد است (۴). سایز پمپ (A) و قطر پلانجر آن ۵ میلی‌متر (۵۰) و تعداد تغییرات ساختمان پمپ (B) است. از نظر مونتاژ علامت سر میل بادامک در طرف راست پمپ (۴) می‌افتد (وقتی که دریچه‌ی تایپ‌ها در مقابل دید ناظر است). رگلاتور پمپ در طرف چپ (۱) قرار داشته و پمپ از نظر کارخانه‌ی بوش فاقد آوانس تزریق است (۰). پمپ راست گرد بوده (R) و کد پمپ (S1۲۴) است.
۲	PES 6 A 70 B 410 RS 64	مشخصات این پمپ با پمپ ردیف (۱) تفاوت‌های زیر را دارد: پمپ ۶ سیلندر است (۶)، قطر پلانجرش ۷ میلی‌متر است (۷۰) و شماره‌ی فنی آن S64 است، بقیه‌ی مشخصات مشابه می‌باشد.
۳	PES 4 M 55 C 320 RS 47	تفاوت‌های این پمپ با پمپ ردیف (۱) چنین است: پمپ سایز (M) با قطر پلانجر ۵/۵ میلی‌متر (۵۵). سومین تغییرات در پمپ به عمل آمده (C) و شکاف سر میل بادامک در طرف چپ افتاده (۳) و رگلاتور در طرف راست قرار دارد (۲) و شماره‌ی فنی آن (S47) می‌باشد.
۴	PE 6 P 100/720 RS 15	تفاوت‌های این پمپ با پمپ ردیف (۱) چنین است: پمپ از پایه به موتور بسته می‌شود (فاقد S)، شش سیلندر است (۶) با سایز P، قطر پلانجر آن ۱۰ میلی‌متر (۱۰۰)، با علامت سر میل بادامک در طرف چپ (۷) و رگلاتور در طرف راست (۲) و شماره‌ی فنی آن (S15) می‌باشد.
۵	PE 8 P 100 A 320 LS 813	تفاوت این پمپ با پمپ ردیف (۱) چنین است: پمپی (P) است که از پایه به موتور بسته می‌شود (فاقد S) و هشت سیلندر است (۸) با سایز P و قطر پلانجر ۱۰ میلی‌متر (۱۰۰) با اولین مرحله‌ی تغییرات (A). علامت سر میل بادامک در طرف چپ قرار داشته (۳) و رگلاتور در طرف راست (۲) بوده و میل بادامک آن از دید جلو چیگرد است (L) و شماره‌ی فنی آن (S813) می‌باشد.
۶	PESV 8 P 110 A 320 LS 14	پمپ (P) میل بادامک دار که با فلانج جلو (S) به موتور بسته شده دارای ۸ واحد V شکل است (V8). سایز پمپ (P) با قطر پلانجر ۱۱ میلی‌متر (۱۱۰) با اولین تغییرات در ساختمان اولیه (A). علامت سر میل بادامک در طرف چپ قرار داشته (۳) و رگلاتور در طرف راست (۲) بسته می‌شود و پمپ فاقد آوانس تزریق از نظر کارخانه‌ی بوش بوده (0) و میل بادامک چیگرد (L) با شماره‌ی فنی (S14) است.

۱-۲- طرز خواندن پلاک رگلاتور: برای آن که رگلاتور را شرح می‌دهیم:

با روش خواندن پلاک رگلاتور نیز آشنا شوید چند نوع پلاک

ردیف	مشخصات پلاک رگلاتور	شرح پلاک رگلاتور
۱	RQ 250/1525 A 146 D	رگلاتور (R) نوع وزنه‌ای ساده و (Q) مربوط به کامیون‌های سنگین است که دور آرام آن ۲۵۰ RPM و دور نهایی آن ۱۵۲۵ RPM (۱۵۲۵) می‌باشد. این رگلاتور مربوط به پمپ سایز A و بدون تغییرات اولیه است (یک حرف در این قسمت نوشته شده). شماره‌ی فنی رگلاتور ۱۴۶ و مجهز به دستگاه تعادل سوخت می‌باشد (D).
۲	RQ 300 - 1100 PA 83 DR	تفاوت این رگلاتور با رگلاتور ردیف (۱) چنین است: دور آرام رگلاتور ۳۰۰ RPM و دور نهایی آن ۱۱۰۰ RPM (۱۱۰۰) مربوط به پمپ P با اولین تغییر (A) و شماره‌ی فنی (۸۳) و مجهز به سیستم تعادل سوخت در رگلاتور (DR) می‌باشد.
۳	RQV 300 - 1425 AB 740	تفاوت این رگلاتور با نوع رگلاتور بند (۲) چنین است: رگلاتور مجهز به اتوماتیک کنترل دور در تمام وضعیت بوده (RQV) و دور نهایی آن ۱۴۲۵ RPM و مربوط به پمپ سایز A با دومین مرحله‌ی تغییر (B) و فاقد سیستم تعادل سوخت در رگلاتور است. (علامت D یا DR ندارد).
۴	EP / RSV 300 - 1000 A B 585D	رگلاتور صنعتی که در پمپ موتورهای دیزل ثابت به کار می‌رود با دور آرام ۳۰۰ RPM و دور نهایی ۱۰۰۰ RPM که سایز پمپ آن (A) با مرحله‌ی تغییر (B) و شماره‌ی فنی (۵۸۵) و مجهز به سیستم تعادل سوخت (D).
۵	EP / MZ 60 A 72D	رگلاتور خلأی مخصوص پمپ موتورهای دیzel سواری بنز ۱۹° و ۲۲° نوع پمپ (M) شماره‌ی فنی (۷۲) و مجهز به تعادل سوخت (D).

سه گوش و P به معنی پمپ است.

K – پستون دار.

E – لوله‌ی ورود و خروج سوخت افقی است. اگر به جای E، حرف S نوشته شود و یا چیزی نوشته نشود به معنی ورود افقی و خروج عمودی است.

22 – قطر پستون پمپ به میلی‌متر.

A – مربوط به پمپ نوع A.

D – تغییرات پمپ از ابتدا تا حال A – B – A

148 – شماره‌ی فنی پمپ.

۲-۲-۲-۱- پیاده و سوار کردن و سرویس پمپ اولیه: برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- لوله‌های ورود و خروج سوخت را از پمپ جدا کنید.

(شکل ۲-۳).

۲- سه عدد مهره شماره‌ی ۴۱ و دربوش ۴۲ را باز کنید.

۳- پیچ‌های اتصال به پمپ اولیه را از پمپ اصلی باز کنید.

۴- با باز کردن پیچ شماره‌ی ۱۷ اتصالات بانجو را از پمپ جدا کنید. (شماره‌ی ۱۸)

۵- سوپاپ فشارشکن شماره‌ی ۱۶ را از بدنه‌ی پمپ باز کنید.

۶- مجموعه‌ی فیلتر را از پمپ جدا کنید تا کلیه‌ی قطعات، از قطعه‌ی شماره‌ی ۳۰ تا ۳۶، از هم جدا شوند.

۷- پیچ دربوش (شماره‌ی ۵) را باز کنید تا مجموع قطعات از شماره‌ی ۲ الی ۶ از پمپ جدا شوند.

۸- پمپ دستی و اجزای آن را از بدنه‌ی پمپ جدا کنید.

۹- قطعات باز شده را شست و شو و سپس آن‌ها را با فشار باد کمپرس خشک کنید.

۱۰- قطعات باز شده را بررسی نموده و هر کدام را که معیوب است تعویض کنید.

۱۱- قطعات باز شده را عکس ترتیب باز شدن مجدداً بیندید.

۱۲- پمپ را آزمایش کرده و سپس روی بدنه‌ی اصلی نصب کنید.

۱۳- سیستم را طبق دستور هوایگیری کنید.

۲-۲-۲- تعمیر پمپ اولیه

در تعمیرگاه‌های پمپ اتکتور برای آزمایش پمپ محوطه‌ای جداگانه در نظر می‌گیرند که از نظر تهويه، نظافت کف کارگاه، نور و سایر نکات بهداشت و ايماني تجهيزات نسبی کاملی را داراست.

شکل ۲-۲ یک کارگاه آزمایش پمپ را نشان می‌دهد:

۱- لوله‌ی هوکشن.

۲- لامپ.

۳- محل آزمایش اتکتور با پمپ دستی.

۴- محل تمیز کردن قطعات درشت‌تر اتکتور.

۵- محل شست و شو و خشک کردن قطعات اتکتور.

۶- لوله‌ی باد تحت فشار.

۷- دستگاه آزمایش پمپ اتکتور.

۸- روشنابی دستگاه آزمایش پمپ اتکتور.

۹- محل آزمایش سوپاپ فشار.

۱۰- ماشین سنگ برای آب‌بندی کردن سوپاپ فشار.

۱۱- تابلوی ابزار.


۱۲- گیره گردان پمپ اتکتور.

۱۳- ظرف گازویل.

۱۴- محل چیدن قطعات پمپ.

۱۵- میز کار.

۱۶- لوله‌ی هوای تحت فشار کمپرسور.

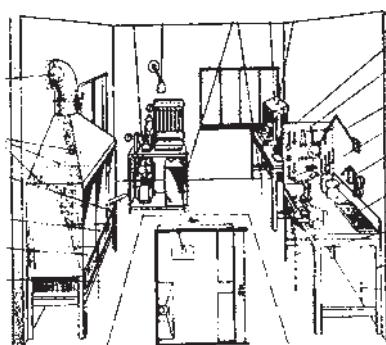


شکل ۲-۲- کارگاه پمپ اتکتور

۲-۲-۲-۱- طرز خواندن پلاک پمپ اولیه: اگر پلاک

پمپ سه گوشی به صورت FP/KE 22 AD148 باشد مفهوم آن چنین است:

FP پمپ مقدماتی یا پمپ سه گوش که F به معنی پمپ

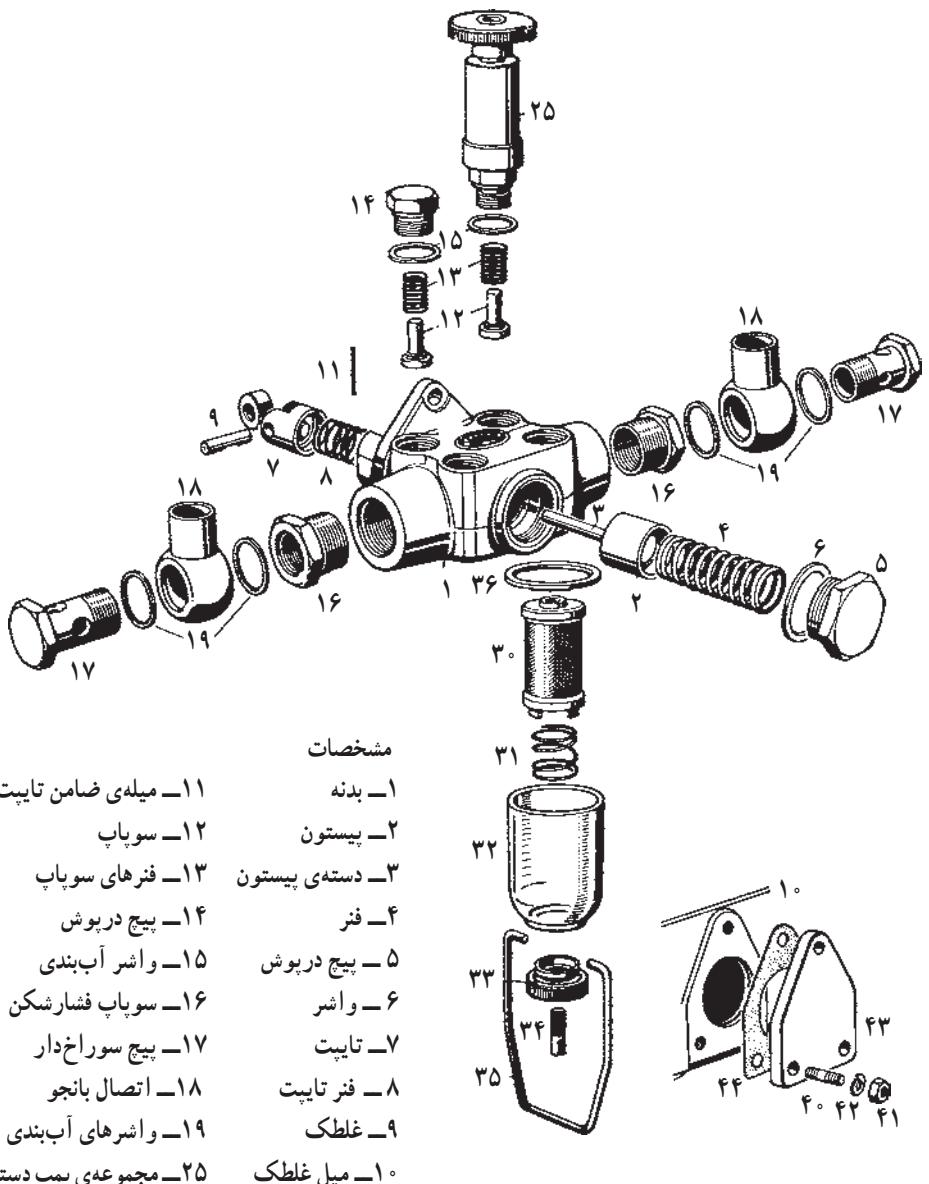

شکل ۲-۳- شکل گسترده‌ی پمپ اولیه

۴- پاک کردن بدنه‌ی پمپ از رنگ خاصی که در تعمیر قبلی روی آن زده شده است. این رنگ‌ها را که علامت تنظیم شدن پمپ است هر تعمیر کار به دلخواه خود انتخاب نموده و پس از تنظیم به بدنه‌ی خارجی پمپ می‌زند.

پس از انجام عملیات مقدماتی لازم است قطعات پمپ را باز کرده و نسبت به بررسی دقیق‌تر قطعات و تعمیر یا تعویض آن‌ها اقدام نمود. برای نمونه، روش باز کردن یک پمپ نوع A چهار سیلندر مجهز به رگلاتور RQ را ذیلاً بررسی می‌کنیم:

۲-۳-۱- الف- باز کردن اجزای رگلاتور پمپ A

۲-۳- پیاده کردن پمپ انژکتور نوع A از روی موتور با ابزار مخصوص


عملیات اولیه به شرح زیر می‌باشد :

- ۱- باز کردن لوله‌های فشار قوی و فشار ضعیف از پمپ انژکتور.
- ۲- باز کردن پیچ‌های پمپ از روی موتور و پیاده کردن پمپ.
- ۳- بستن محل لوله‌های فشار قوی و محل ورود و خروج فشار ضعیف با درپوش مناسب در روی پمپ.

- جدا نموده و اهرم شکافدار را خارج کرد.
- ۵ – باز کردن مهره‌ی وسط (۲۶) از روی میل بادامک مجموعه‌ی وزنه‌ها (۱) آزاد شده و از داخل بدنه‌ی رگلاتور (۴۰) و از محور میل بادامک آزاد خواهد گردید.
- ۶ – باز کردن مهره‌ی تنظیم (۷) می‌توان مجموعه فنر داخلی (۴) فنر وسطی (۳) و فنر دور آرام (۲) را از داخل وزنه‌ها خارج ساخت و مجموعه‌ی تکیه‌گاه فنرهای دور حداکثر (۱۹)، (۱۷)، (۱۸)، (۱۶) و (۱۰) را که روی میله‌ی وسط سوار می‌شود، بیرون آورد.
- ۷ – در صورت نیاز می‌توان بدنه‌ی رگلاتور (۴۰) را که به وسیله‌ی پیچ‌های (۴۱) و (۴۲) به بدنه‌ی پمپ بسته شده است، باز کرد.

(شکل ۴-۲): قبل از باز کردن پمپ لازم است رگلاتور باز شود. ترتیب باز کردن رگلاتور RQ پمپ نوع A به قرار زیر است:

- ۱- پیچ راهنمای ۱۰۰ آسیابک (۴۶) را که با واشر (۱۰۱) به درپوش رگلاتور (۸۰) بسته می‌شود، باز کنید.
- ۲- پیچ‌های دور درپوش ۱۰۷ را باز کرده و درپوش (۸۰) را با تکان دادن اهرم گاز (۸۹) برای آزاد شدن انگشتی یا رفاصک (۸۶) از اهرم شکافدار دو شاخه (۵۴) درآورید.
- ۳- پیچ‌های آلومینیمی رگلاتور (۵۱) را باز کرده و با درآوردن پیچ بلند (۹) اهرم گونیابی مجموعه‌ی آسیابک (۴۶) و محور متغیر یا فشنگی (۴۵) را از داخل وزنه‌ها (۱) خارج نمایید.
- ۴- با درآوردن اشپیل (۵۷) و پین (۵۶) می‌توان اهرم شکافدار دو شاخه‌ای (۵۴) را از اهرم رابطه (۵۵) شانه‌ی گاز

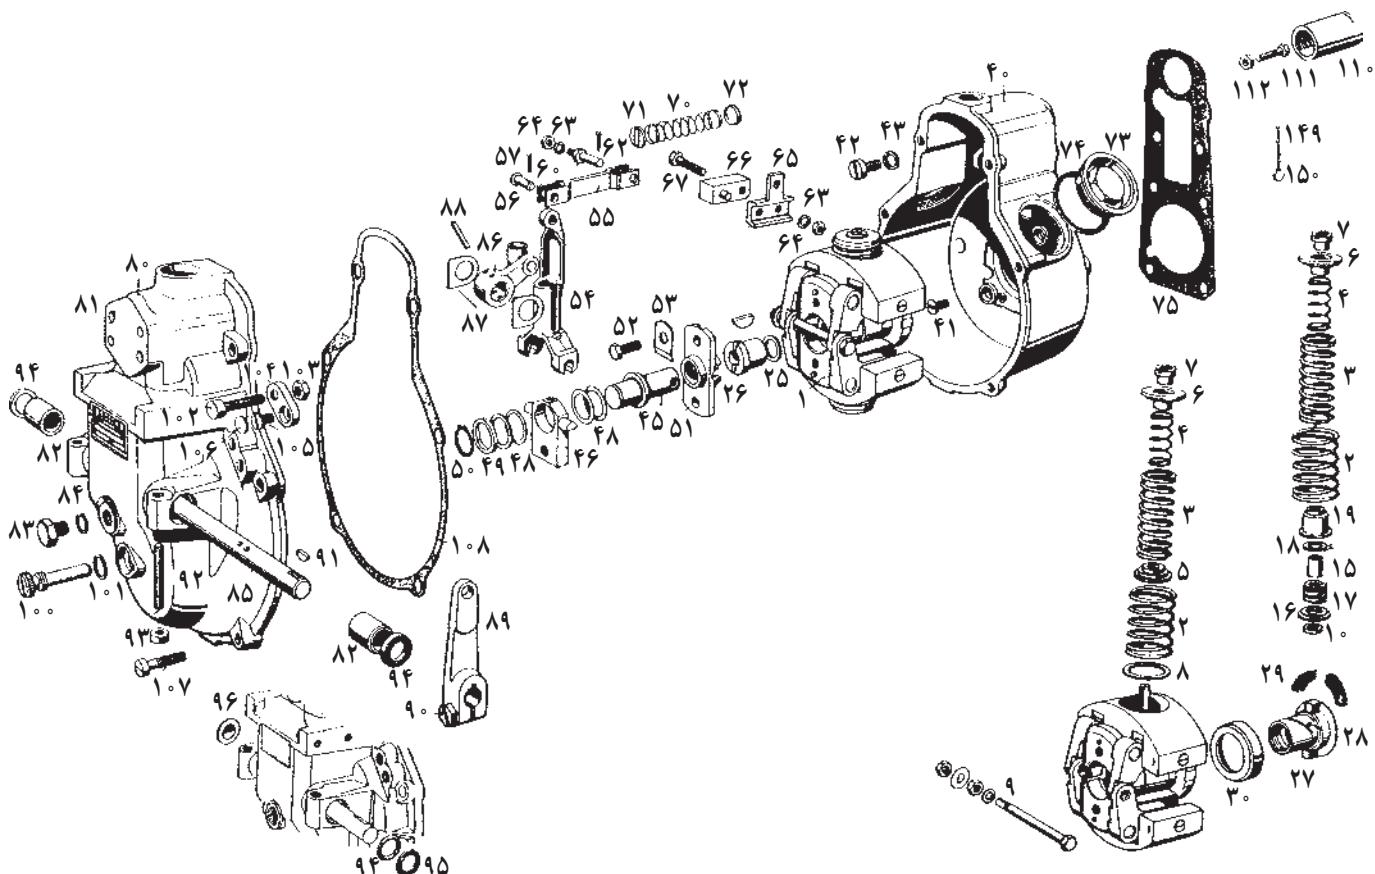

کرده و میل بادامک را از بدن‌هی پمپ جدا نمایید. قبل از باز کردن بهتر است لقی طولی و عرضی میل بادامک در یاتاقان‌ها اندازه‌گیری شود.

۱۰- یاتاقان یک طرف به صورت بلبرینگ ساده (۵۳) و یاتاقان طرف دیگر به صورت بلبرینگ مخروطی است (۵۴).

۱۱- شانه‌ی گاز از دو طرف در داخل دو بوش راهنمای (۳) کار می‌کند و بوش‌های یاتاقان بهوسیله‌ی دو بوش دندانه‌دار به بدن‌هی محکم می‌گردد.

۱۲- در روی کanal مکشی پمپ دو پیچ بسته می‌شود که یکی برای هواگیری (۳۴) و دیگری محل اضطراری هوا گرفتن است. این مجرما در موقع عادی که پیچ هواگیری طرف دیگر به خوبی کار می‌کند یا پیچ (۳۸) کور می‌شود.

۱۳- با بلبرینگ کش، بلبرینگ‌ها را از میل بادامک خارج کرده و کاسه نمدها را با دقت از محل خود جدا کنید.

۲-۳-۳- روش جمع کردن پمپ نوع A (شکل ۵-۲):

۱- کاسه نمدهای نو (۵۵) را در محل خود قرار دهید.
۲- بلبرینگ (۵۲) را بازدید کنید. اگر لقی زیادی دارد تعویض کرده و اگر سالم است آن را در محل خود داخل درپوش‌ها نصب کنید.

۳- واشرها (۵۶ و ۵۷ و ۵۸) را روی میل بادامک و در طرفین رولبرینگ قرار دهید (واشر ۵۶ زیر رولبرینگ و واشرهای ۵۷ و ۵۸ روی آن برای گرفتن بازی طولی میل بادامک است) و پس از بستن میل بادامک در محل خود لقی آن را اندازه بگیرید.

۲-۳-۲- ب - باز کردن اجزای قطعات پمپ A (شکل ۵-۲):

۱- پیچ درپوش (۶۷) را باز کرده و درپوش محفظه‌ی تاییت‌ها (۶۵) را بردارید.

۲- پیچ (۲۹) بسته‌های (۲۸) ثابت‌کننده‌ی درپوش نگهدارنده‌ی سوپاپ‌ها را باز کرده و سپس نگهدارنده‌ی سوپاپ فشار (۲۵) همه‌ی واحدها را باز کنید.

۳- فنر سوپاپ فشار (۲۴)، واشر (۲۳)، سوپاپ فشار و راهنمای آن را (۲۲) از بدن‌هی پمپ خارج نموده و در ظرف گازوئیل تمیز قرار دهید، سپس به‌طور مرتب از واحد یک تا واحد چهار تمام قطعات را در جای مناسبی بچینید.

۴- با آچار مخصوص دوشاخه یا یک پیچ گوشی مناسب فنر پلانجر (۱۶) را جمع کرده و بشقابک زیر فنری (۱۵) را از دنباله سوزن (۲۱) خارج نمایید.

۵- در این موقع مجموعه‌ی بارل و پلانجر آزاد است. آن‌هارا از طرف بالا از بدن‌هی پمپ (۲۱) خارج نموده در گازوئیل تمیز آبکشی کنید و در جای خود، به ترتیب بچینید.


۶- فنر (۱۶)، بشقابک بالا (۱۷) و بوش راهنمای (۱۸) همراه کمریند دندانه‌دار (۱۹) را با اهرم کردن از دریچه با پیچ گوشی خارج کنید.

۷- پس از خارج کردن همه‌ی واحدهای پمپ پیچ راهنمای شانه‌ی گاز (۳۱) را باز کرده و شانه (۳۰) را از بدن‌هی خارج کنید.

۸- تاییت‌ها (۸) را از محفظه‌ی بدن‌هی پمپ درآورده و به ترتیب روی میز قرار دهید.

۹- درپوش طرفین یاتاقان (۶۲) میل بادامک (۵۲) را باز

شکل ۵ - ۲ - بیب ۴ سیلندر

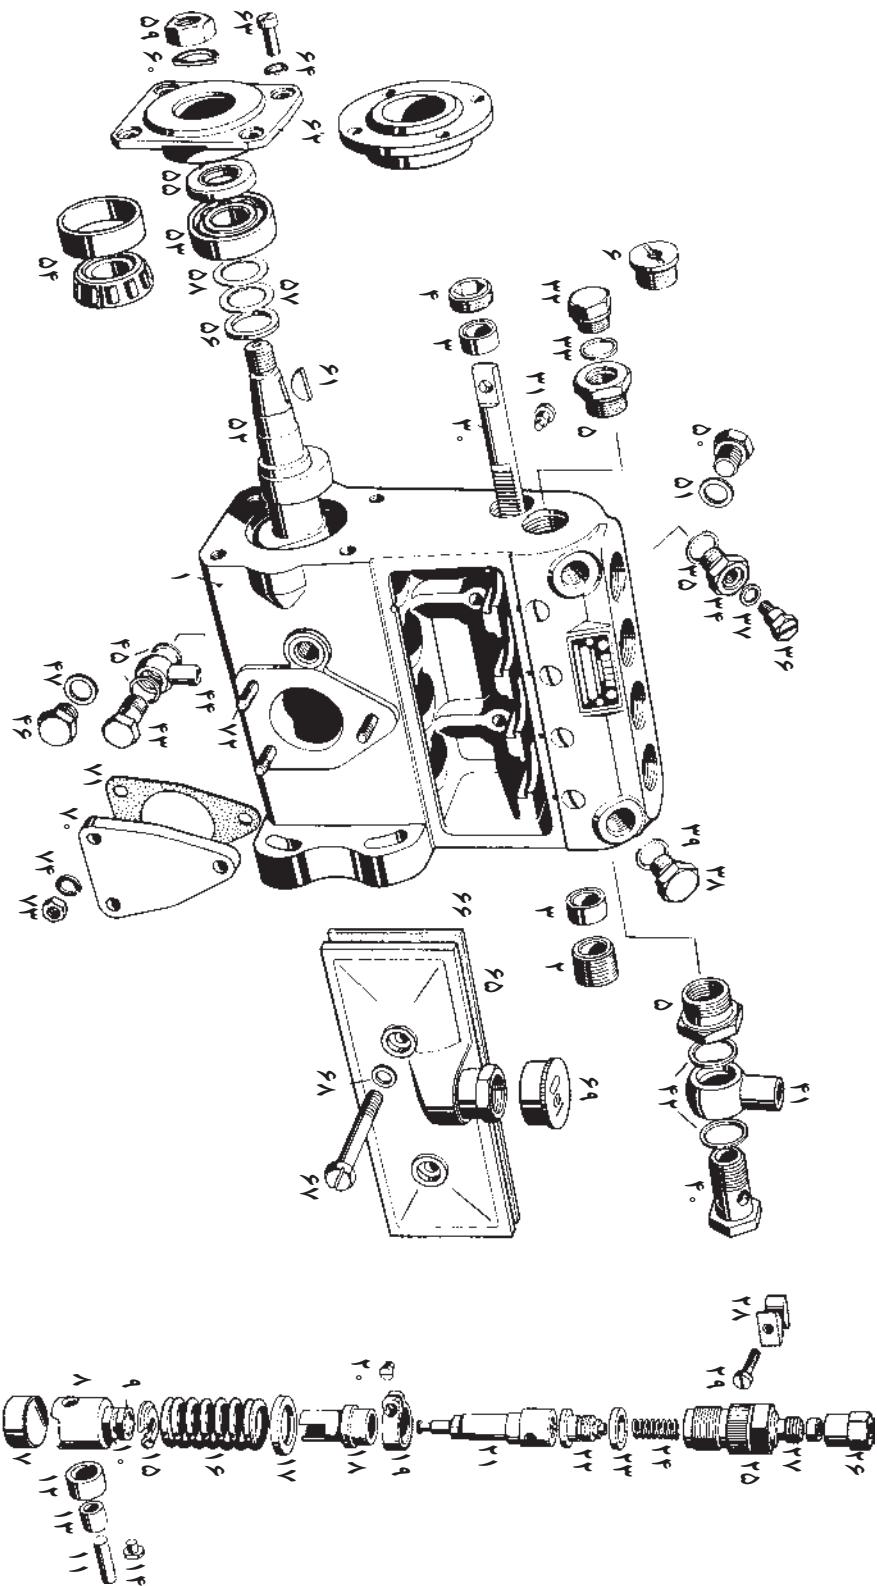

درست در مقابل مجرای بارل، پیچ فشارشکن به کار رفته است. این پیچ‌ها با گشتاور نسبی زیاد سفت شده‌اند و لذا باید اقدام به باز کردن آن‌ها نمود. وظیفه‌ی این پیچ‌ها آن است که در لحظه‌ی باز شدن مجرای بارل در انتهای کورس فشار سوت با موج شدیدی به عقب برگشته و قادر است در اثر تکرار دیواره‌ی آلمینیمی پمپ را سوراخ کند، به این علت این پیچ‌ها را دقیقاً در مقابل سوراخ خروجی بارل نصب نموده‌اند که جنس آن‌ها از فولاد سخت بوده و به عنوان پیچ فشارشکن با نیروی شدید سوت برگشته مقابله می‌کند (۱).

۹- راهنمای سوپاپ فشار (۲۲) را روی بارل از بالا قرار داده و سپس واشر (۲۳) و فنر سوپاپ فشار (۲۴) را در محل خود گذارد و نگهدارنده‌ی (۲۵) سوپاپ فشار را با گشتاور معین (توصیه شده به وسیله‌ی سازنده‌ی پمپ) سفت کنید.

توضیح:

الف - قبل از جمع کردن واحداً مطمئن شوید که هیچ‌گونه ذره‌ی خارجی وارد پمپ نشده است؛ زیرا این ذرات علاوه بر انسداد مجرای باعث خراب شدن بارل و پلانجر و سوت پاش و سوزن آن می‌شوند.

ب - قبل از محکم کردن کامل نگهدارنده‌ی سوپاپ فشار مطمئن شوید که بارل در محل خود قرار گرفته و نچرخیده باشد. چرخش بارل باعث به هم خوردن زمان و مقدار ارسال سوت و گاهی عدم ارسال می‌گردد.

۱۰- با پیچ‌گوشتی یا آچار مخصوص فنر پلانجر را جمع کرده و بشقابک زیر آن را (۱۵) با دم پلانجر درگیر کنید.

توضیح:

الف - در موقع جا انداختن بشقابک (۱۵) پلانجر بهتر است شانه‌ی گاز در وسط کورس خود و پیچ کمربند (۲۰) در مقابل شیار راهنمای پلانجر (۱۸) قرار گیرد.

ب - پس از جمع کردن همه واحداً، به روان کار کردن شانه‌ی گاز تا آخر کورس خود و امکان برگشت راحت به ابتدای کورس و نیز حرکت روان تایپت‌ها و پلانجر توجه نمایید. اگر شانه به راحتی کار نمی‌کند باید علت را در دندانه‌های کمربند بوش راهنمای (۱۹) و یا غلط جا انداختن آن روی شانه جست و جو کرد. اگر میل بادامک به راحتی نمی‌گردد باید عیب را در غلط

توضیح:

الف - واشرهای تنظیم (۵۷) در اندازه‌های ۰/۱۲، ۰/۱۶، ۰/۱۸، ۰/۲۰، ۰/۲۳، ۰/۵ و ۱ میلی‌متر ساخته می‌شوند که با انتخاب واشر مناسب می‌توان لقی مجاز در میل بادامک را تنظیم نمود.

ب - اطمینان حاصل کنید که میل بادامک به طور صحیح در پوسته قرار گرفته است. به این منظور به اعداد مونتاژ توجه نمایید، اگر اولین رقم سمت چپ فرد است علامت شکاف سر میل بادامک (۱) در طرف چپ پمپ (وقتی که دریچه‌ی تایپت‌ها در مقابل ناظر است) و اگر اولین رقم سمت چپ زوج است علامت فوق در طرف راست پمپ قرار می‌گیرد.

۴- پس از تنظیم لقی محوری میل بادامک و کنترل لقی عمودی می‌توان آن را به وسیله‌ی دربوش‌ها (۶۲) به بدنه محکم کرد.

۵- شانه‌ی گاز را در محل خود قرار داده (۳۰) و پس از اطمینان از روان بودن شانه، پیچ راهنمای (۳۱) آن را بسته و فنربرگردن آن را سوار کنید.

۶- تایپت‌ها را در محل خود روی میل بادامک قرار دهید و از روان بودن آن‌ها در محفظه‌ی خود اطمینان حاصل نمایید. اگر به علت برآده یا چیز دیگر مانعی در راه حرکت تایپت‌ها وجود دارد، آن را برطرف کنید.

۷- فنر (۱۶)، بشقابک (۱۷)، بوش راهنمای (۱۸) و کمربند دندانه‌دار (۱۹) را در محل خود قرار دهید.

۸- پلانجر و بارل (۲۱) را از بالا در محل خود قرار داده و پس از نشاندن کامل لبه‌ی پله‌ای بارل در محفظه‌ی خود به وسیله‌ی پین فشاری که در زیر پیچ فشارشکن (۱) قرار دارد موقعیت قرار گرفتن بارل را ثابت نمایید.

توضیح:

الف - این پین به صورت فشاری بوده و پس از قرار گرفتن بارل در محل خود با فشار سنبه در شیار مخصوص بارل می‌شیند و از چرخیدن بارل در اثر نیروی چرخشی وارد شده از طرف نگهدارنده‌ی سوپاپ فشار به موقع سفت کردن جلوگیری می‌کند.

ب - به تعداد واحدهای پمپ، در روی کانال مکشی و

- باز شدن آن جلوگیری می کند.
- ۵ – آسیابک (۴۶) را داخل دو شاخه ای اهرم شکافدار کرده و سپس آن را روی گلوبی اهرم متغیر قرار داده و از طرف بالا اهرم شکافدار را به وسیله ای پین (۵۶) به اهرم واسطه (۵۵) و آن را به وسیله ای پین دیگر به شانه ای گاز و واسطه ای (۵۸) اتوماتیک متصل کنید.
- ۶ – انگشتی یا رقصاصک (۸۶) را با واشرهای آن (۸۷) روی محور اهرم گاز (۸۵) بسته و با یاتاقان بندی بوش (۸۲) این محور را روی دربوش (۸۰) محکم کنید.
- ۷ – اهرم گاز (۸۹) را به وسیله ای خار (۹۱) روی محور (۸۵) نصب نمایید.
- ۸ – وقتی که متعلقات دربوش عقب سوار شد با گذاردن واشر (۱۰۸) بین دو قسمت بدنه ای رگلاتور به وسیله ای پیچ های (۱۰۷، ۸۳ و ...) دربوش را به بدنه محکم کنید.
- ۹ – قبل از بستن پیچ های دور دربوش باید رقصاصک یا انگشتی (۸۶) در شیار عمودی اهرم شکافدار (۵۴) قرار گرفته باشد.
- ۱۰ – پیچ راهنمای (۱۰۰) آسیابک (۴۶) را پس از قرار دادن واشر (۱۰۱) به زیر آن از دربوش طوری بیندید که از سوراخ آسیابک عبور کند.

۴-۲-مشخصات المنت های پمپ (پلانجر و بارل)
اگر در آزمایش های پمپ اثرکتور تشخیص دادید که عیب از پلانجر و بارل است باید نسبت به تعویض آنها اقدام کنید. در موقع تعویض باید مشخصات المنت ها را بدانید و با نحوه ای سفارش آنها آشنا باشید. در کارگاه های تعمیر پمپ اثرکتور به پلانجر سوزن می گویند، لذا وقتی به نمایندگی های فروش مراجعه می کنید باید با این اصطلاح آشنا باشید.

جا رفتن بارل یا لقی کم بین پیچ تایپت (۹) و انتهای پلانجر دانست. برای رفع عیب مقدار لقی را کترل نمایید و اگر کافی نیست با باز کردن مهره ای ضامن (۱۰) پیچ تایپت را (۹) کمی بیندید تا فاصله زیادتر شود.

ممکن است علت بالا نرفتن پلانجر، گیر کردن دنباله ای پلانجر (۲۱) در شیار بوش راهنمای باشد (۱۸). به این منظور شیار بوش راهنمای را قدری بسایید تا پلانجر به راحتی در آن حرکت کند.

۴-۳-۲-جمع کردن رگلاتور نوع RQ (شکل ۴-۲): پس از جمع کردن پمپ باید رگلاتور را جمع کرد. به این منظور چنین عمل کنید :


۱ – ابتدا واشر بین بدنه ای پمپ و بدنه ای رگلاتور (۷۵) را روی بدنه ای پمپ قرار داده و سپس به وسیله ای پیچ های (۴۱ و ۴۲) و واشر فنری (۴۰) بدنه ای (۴۳) رگلاتور را به بدنه ای پمپ نصب کنید.

۲ – سپس بوش (۲۷) رگلاتور را روی میل بادامک نصب نموده و پس از قرار دادن لاستیک های ضربه گیر (۲۹) و نگه دارنده ای لاستیک ها (۳۰) مجموعه ای وزنه و فنرها را (۱) روی محور میل بادامک گذارد و با نصب واشر (۲۵) و مهره (۲۶) مجموعه ای وزنه را به محور میل بادامک متصل نمایید.

۳ – محور متغیر یا فشنگی (۴۵) را داخل قطعه ای آلومینیمی (۵۱) گذارد و با دو عدد پیچ قطعه ای آلومینیمی را به بدنه ای وزنه ها محکم کنید (۵۲ و ۵۳).

۴ – پیچ بلند (۹) را از داخل سوراخ های اهرم گونیایی و قطعه ای آلومینیمی (۵۱) و فشنگی یا محور متغیر (۴۵) عبور داده، سپس با یک واشر ساده، یک مهره ای ضامن، یک واشر ضامن (۹) و مهره ای سفت کننده آن را بیندید. این نوع واشر گذاری و مهره ای ضامن، رگلاتور را در مقابل کار ممتد تضمین نموده و از

حالات مختلف رگلاتور RQ

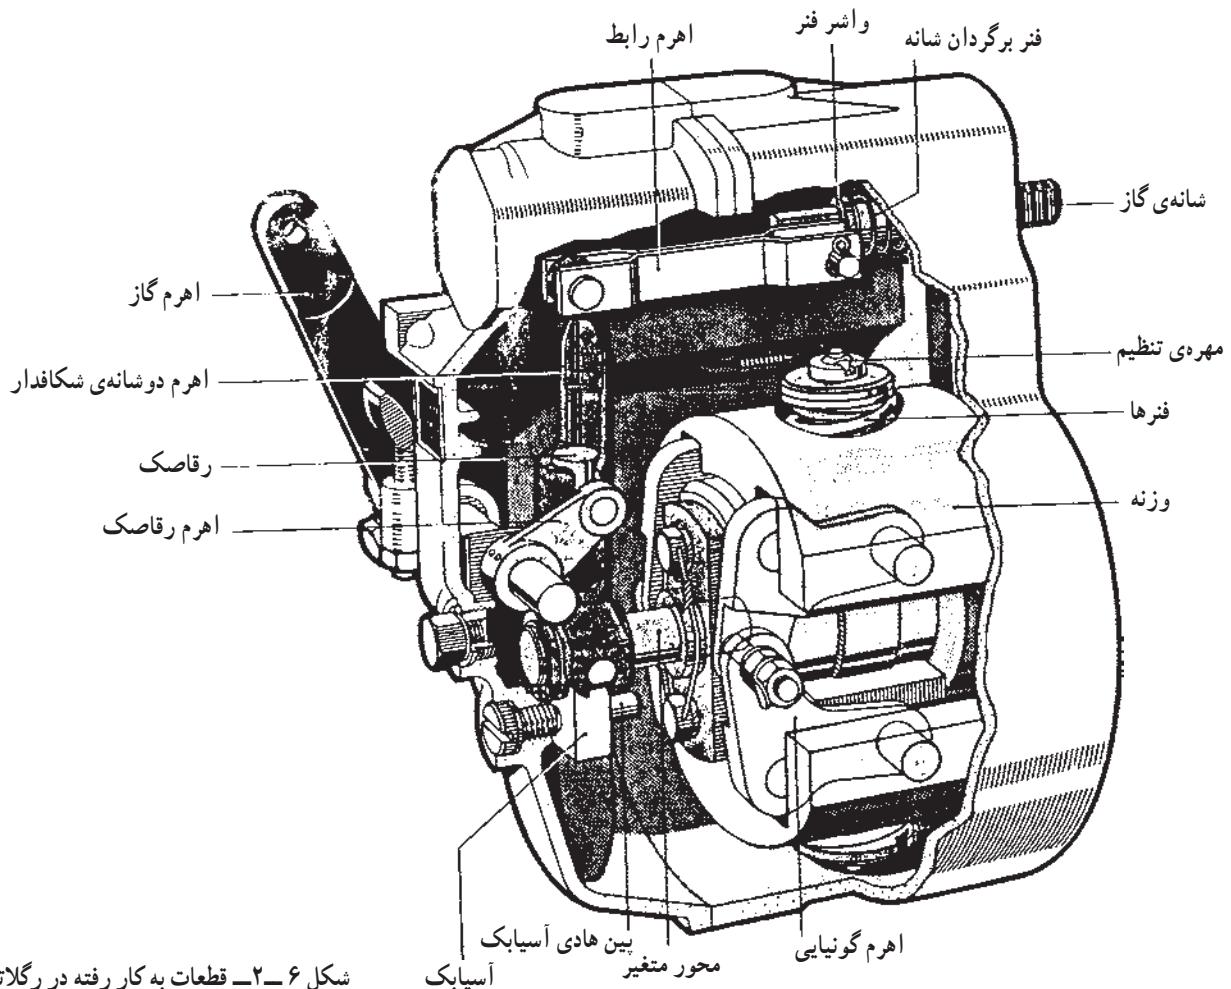

شکل ۶-۲- قطعات به کار رفته در رگلاتور RQ

- اگر شماره‌ی مونتاژ دارای عدد صدگان فرد باشد (۳۲۵) شیب ماریچ از چپ به راست است.
- اگر شماره‌ی مونتاژ دارای عدد صدگان زوج باشد (۴۲۵) شیب ماریچ از راست به چپ است.
- تذکر: شماره‌ی مونتاژ همان عدد سه رقمی است که در مورد پلاک پمپ اترکتور به آن اشاره شد. برای یادآوری به قسمت پلاک خوانی پمپ‌ها مراجعه نمایید.



(۳۲۵)



(۴۲۵)

سوzen‌های پمپ اترکتور بوش را با یک عدد ده شماره‌ای مشخص می‌کنند. در یک پلانجر مورد درخواست قطر پلانجر یا شکل شیار مارپیچی و جهت آن مورد توجه است، که این مشخصات را با عدد ۱۰ رقمی تعیین می‌کنند.
مثال: روی دنباله‌ی پلانجر که در شکاف بوش راهنمای قرار می‌گیرد اعدادی نوشته می‌شود مانند:

- در یک طرف ۱/۳۲۵

- در طرف دیگر ۸۹۸

این اعداد مربوط به عدد ده رقمی بوش و چنین است:

۱ ۴۱۸ ۳۲۵ ۸۹۸

شماره‌ی فنی

شماره‌ی مونتاژ

عدد ثابت

عدد یک رقمی


جدول مشخصات پمپ انژکتورها

طرف ۱ پمپ این طرف می‌باشد

وضع اول

اگر اولین رقم سمت چپ عدد مونتاژ فرد باشد
شکاف سر میل بادامک طرف چپ قرار می‌گیرد.

اگر در پوش در طرف جلوی ناظر باشد

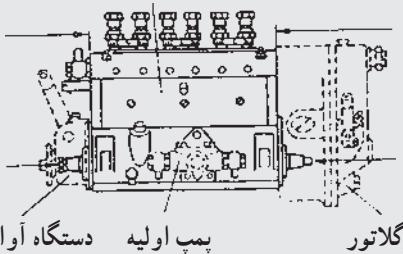

پمپ اولیه دستگاه آوانس تزریق رگلاتور

طرف ۲ پمپ این طرف می‌باشد

وضع دوم


اگر اولین رقم سمت چپ عدد مونتاژ زوج باشد
شکاف سر میل بادامک طرف راست قرار دارد.

مفهوم اعداد مونتاژ در انواع پمپ‌ها					
با پمپ اولیه وضع ۲ وضع ۱ میل بادامک	با پمپ اولیه دوبل وضع ۲ وضع ۱ میل بادامک	نوع پمپ انژکتور	جهت شیار مورب روی پلانجر		
		بدون دستگاه آوانس تزریق؛ بدون رگلاتور با دستگاه آوانس تزریق در طرف ۱؛ بدون رگلاتور با دستگاه آوانس تزریق در طرف ۲؛ بدون رگلاتور بدون دستگاه آوانس تزریق؛ با رگلاتور در طرف ۱ با دستگاه آوانس تزریق در طرف ۲؛ با رگلاتور در طرف ۱	از چپ به راست		
		بدون دستگاه آوانس؛ با رگلاتور در طرف ۲ با دستگاه آوانس تزریق در طرف ۱؛ با رگلاتور در طرف ۲	از راست به چپ		

قواعد زیر در مورد پمپ‌ها رعایت می‌شود:

۱- اگر در پمپی رگلاتور به کار نرفته باشد و یا رگلاتور در طرف چپ پمپ انژکتور نصب شود، جهت شیار مورب پلانجر از چپ به راست می‌باشد.

۲- اگر در پمپی رگلاتور در طرف راست پمپ انژکتور نصب شود، جهت شیار مورب پلانجر از راست به چپ می‌باشد.
اگر دو قاعده‌ی فوق در پمپی رعایت نشود الزاماً پمپ با روش خاصی طراحی و ساخته شده و از این قاعده‌ی کلی پیروی نمی‌کند.

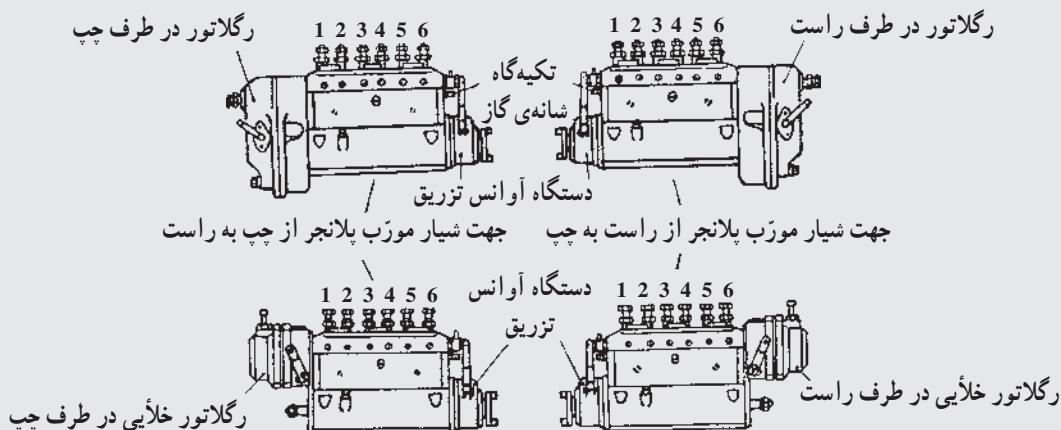

اعداد شناسایی مخفف که در روی پلانجر حک می‌گرد مانند 188 و 1.360 خلاصه شده‌ی عدد فنی ده رقمی 1418360188 می‌باشد و یا 647.7 مختص
شماره‌ی فنی EPPK647P7Z است.


نمی باشد. با پیچ افزایش فشار می توان فشار سوخت را بالا برد و با باز کردن پیچ نزدیک اترکتور از لوله‌ی سرکج دستگاه استفاده کرد.

۵— با به کار انداختن پمپ اولیه‌ی دستگاه (دستی یا اتوماتیک) محور پمپ اترکتور را با دست در جهت گردش حقیقی پمپ (R) راست گرد، چپ گرد) چرخانده و به قطع سوخت در لوله‌ی سرکج توجه می کنیم. وقتی سوخت قطع گردید باید بالا آمدن تایپت بین ۲/۱۵ تا ۲/۱۶ میلی متر باشد. این عدد را در روی ساعت اندازه‌گیر می خوانیم.

۶— اگر سوخت دیرتر قطع شود (یعنی وقتی که تایپت بیشتر از اندازه‌ی لازم بالا می آید تا سرپلانجر مجرای بارل را بینند) نشانه‌ی زیاد بودن فاصله بین تایپت و انتهای پلانجر است و بالعکس. برای تنظیم باید مهره‌ی ضامن تایپت را باز کرده و پیچ تنظیم را بالا یا پایین برد تا دقیقاً در فاصله‌ی ۲/۱۵ تا ۲/۱۶ میلی متر سوخت قطع شود (شکل‌های ۸-۹ و ۲-۹).



شکل ۲-۸— لوله‌ی سرکج

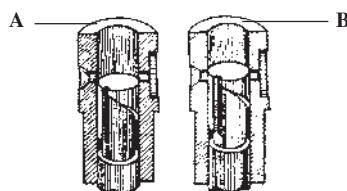

A— ارسال سوخت از لوله‌ی سرکج

B— قطع سوخت از لوله‌ی سرکج و تحويل سوخت به موتور

شکل ۲-۹— وضع پلانجر و بارل در موقع زمان‌سنجه

در بعضی از پمپ‌ها فاصله‌ی بین تایپت و پلانجر به وسیله‌ی تغییر قطر واشرهای فاصله‌گیر تنظیم می شود.

۷— شاخص ثابت دستگاه را در مقابل عددی از نقاله فلکه‌ی دستگاه که بر حسب درجه خط‌کشی شده است قرار می دهیم (مطابق شکل ۲-۱۱).

۵—۲— طرز اندازه‌گیری زمان دقیق ارسال سوخت در سیلندرهای مختلف (PHASING) زمان‌سنجه


در دستور تنظیم پمپ اعداد مربوط به زمان شروع تحويل سوخت (فی زینگ Phasing) نوشته شده است. این اعداد در داخل پراتز و بیرون پراتز به صورت دو عدد مثلاً (۲/۳ و ۲/۱۵) داده می شود. آن که داخل پراتز است تنظیم اولیه‌ی پمپ نو بوده و اعداد بیرون پراتز برای تنظیمات بعدی می باشد، و یا ممکن است به صورت یک عدد داده شود که مربوط به تنظیمات زمان تعمیر پمپ است. در هر حال طبق آنچه که در این قسمت نوشته شده باید زمان شروع ارسال سوخت را تنظیم نمود که روش کار نیز به ترتیب زیر است :

۱— در پوش رگلاتور را بردارید تا اثر رگلاتور روی شانه‌ی گاز حذف گردد.

۲— ساعت اندازه‌گیر را روی دریچه طوری قرار دهید تا بازوی محرک ساعت روی تایپت شماره یک که در نقطه‌ی مرگ پایین قرار گرفته است تکیه کند.

۳— شانه‌ی گاز را در وسط کورس یا در هر وضعی غیر از حالت خاموش قرار دهید.


۴— لوله‌ی سرکج را پس از درآوردن سوپاپ فشار و فنر مربوط از واحد اول به نگهدارنده‌ی سوپاپ فشار بیندید.

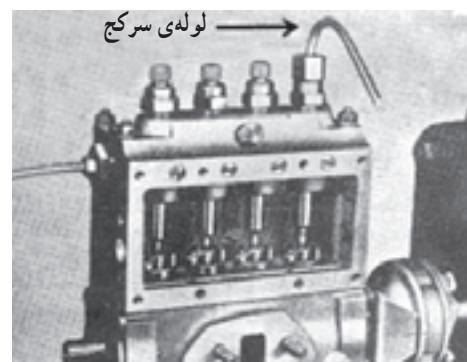


شکل ۲-۷— زمان‌سنجه تزریق سوخت

توضیح:

در دستگاههای جدید، پمپ ارسال سوخت نیرومندی به کار رفته است که در حالت در جا می تواند فشار نسبتاً زیادی تولید نماید. بنابراین نیاز به باز کردن سوپاپ فشار و نصب لوله‌ی سرکج

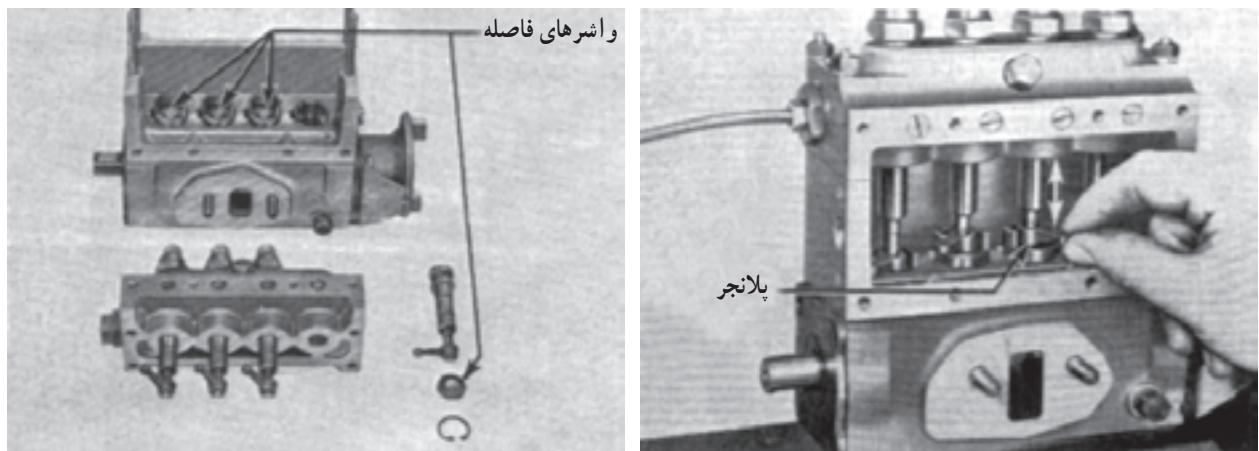

شکل ۲-۱۰

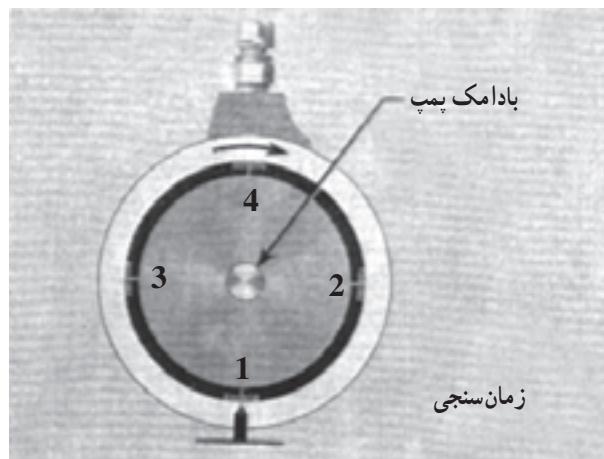

شکل ۲-۱۱ - ساعت اندازه‌گیر مخصوص زمان سنجی

خارج شود و سپس لوله‌ی سرکچ به آن‌ها نصب گردد تا فشار پمپ اولیه بتواند سوخت را از لوله‌ی سرکچ جریان دهد.
ب - در دستگاه‌های جدید نیاز به نصب لوله‌ی سرکچ نبوده و می‌توان به سرعت شروع ارسال سوخت را زمان سنجی نمود، زیرا این دستگاه‌ها مجهز به پمپ اولیه‌ی نیرومندی هستند که بدون درآوردن سوپاپ فشار می‌توانند فشار را آن قدر بالا برند تا سوخت از لوله‌ی سرکچ تعییه شده در خود دستگاه به راحتی خارج گردد.

ج - برای زمان سنجی واحدهای دیگر (به جز واحد اول) احتیاج به نصب ساعت اندازه‌گیری ارتفاع زمان سنجی نمی‌باشد و فقط کافی است زمان سنجی زاویه‌ای انجام گیرد.

د - پس از زمان سنجی در کلیه‌ی واحدهای پمپ بهتر است با آچار پیچ‌گوشتی در لحظه‌ای که تایپت‌ها در نقطه‌ی مرگ

۸ - لوله‌ی سرکچ را به واحد بعدی (واحد ۵ در ترتیب احتراق ۱۵۳۶۲۴ در شش سیلندر و با واحد ۳ در ترتیب احتراق ۱۳۴۲ در چهار سیلندر) نصب کرده و با پمپ کردن دستی لحظه‌ی قطع سوخت را ملاحظه می‌کنیم. در شش سیلندر ۶ درجه و در چهار سیلندر ۹ درجه، بعد از قطع سوخت واحد اول باید سوخت قطع شود. اگر دیرتر قطع شود لقی تایپت و پلانجر زیاد و اگر زودتر قطع شود لقی کم است. با تغییر ارتفاع تایپت می‌توان لحظه‌ی دقیق سوخت را برای این واحد به دست آورد. به همین ترتیب در بقیه‌ی واحدها عمل شده و زمان ارسال دقیق همه‌ی واحدها تنظیم می‌شود.

توضیح:

الف - در دستگاه‌های قدیمی برای اندازه‌گیری لحظه‌ی ارسال سوخت لازم است فنر و سوپاپ کلیه‌ی واحدها به ترتیب


پمپ در روی موتور حتی المقدور باید به طور عمود قرار گیرد تا روغن در پمپ برای روغن کاری نگهداشته شود.

انحراف مجاز در طرز نصب پمپ را در کاتالوگ مربوطه پمپ تعیین می کنند. هرگاه بنا به اقتضای طرح، لازم آید که پمپ به طور مایل نصب شود و یا موتوری به طور مداوم در شیب های تند فعالیت داشته باشد (بولدوزرها و گریدرها)، در چنین مواردی عمل روغن کاری پمپ را به روش تحت فشار از مدار روغن کاری موتور می گیرند.


نحوه انتقال حرکت به پمپ: پمپ باید نسبت به موتور کاملاً دقیق کار کند، لذا کوپلینگ های قابل انعطاف خطر بر هم زدن زمان سوخت رسانی را داشته و در موتور دیزل به عنوان واسطه‌ی محركه‌ی پمپ به کار نمی‌رond. وسیله‌ی محركه‌ی پمپ معمولاً چرخ‌نده است. به این منظور نیرو از میل لنگ به دستگاه آوانس تزریق و از آن طریق به محور پمپ انتزکتور انتقال می‌یابد. در موتورهای چهارزمانه سرعت محور پمپ $\frac{1}{2}$ سرعت موتور و در

موتورهای دو زمانه مساوی دور موتور است.

تایمینگ پمپ انتزکتور در روی موتور: برای تطبیق زمان دقیق ارسال سوخت، با توجه به حرکت پیستون، علامتی روی موتور پیش‌ینی می‌شود. علامت تایمینگ معمولاً در روی فلاپویل می‌باشد. (شکل ۲-۱۵) محل تایمینگ روی فلاپویل می‌باشد.

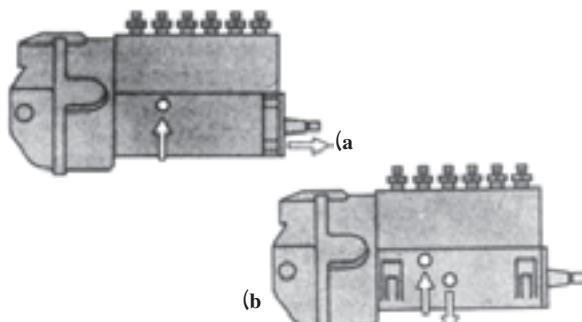


شکل ۲-۱۴- مدارات روغن کاری پمپ انتزکتور

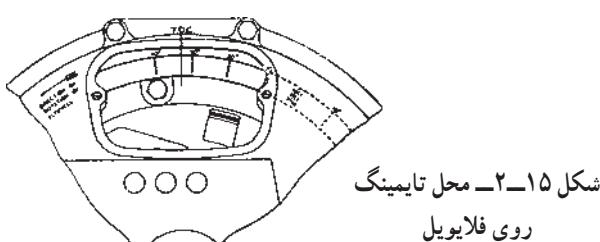

بالا هستند آن‌ها را بلند کرده و از لقی بین تایپت و پلانجر اطمینان حاصل کرد.


ه - هرگاه ساعت اندازه‌گیر مخصوص زمان سنجی (فیزینگ) (Phasing) در اختیار نباشد باید لقی واحد اول را با فیلر به طور دقیق ($5/5$ میلی‌متر) اندازه‌گرفته و واحدهای بعد را زمان سنجی درجه‌ای نمود.

و - در بعضی از پمپ‌ها با تغییر قطر واشر روی تایپت، لقی مجاز تنظیم می‌شود. برای زمان سنجی، واشرهایی به قطر مختلف در اختیار است که با تعویض آن‌ها می‌توان زمان دقیق ارسال سوخت را بر حسب درجه به دست آورد.

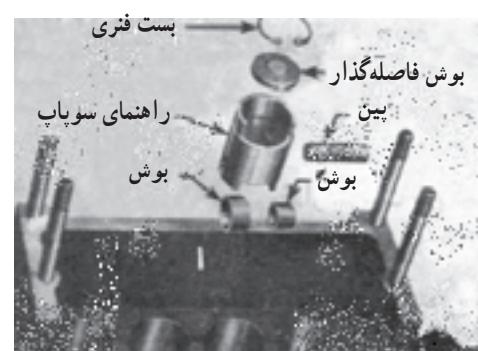

شکل ۲-۱۲

۶-۲- طرز سوار کردن پمپ انتزکتور روی موتور
پمپ‌های PE از طرف کف روی بدنه‌ی موتور نصب می‌شوند، اما پمپ‌های نوع PES به وسیله‌ی فلانج به محفظه‌ای که شامل چند چرخ‌نده است سوار می‌شوند. (شکل ۲-۱۳)

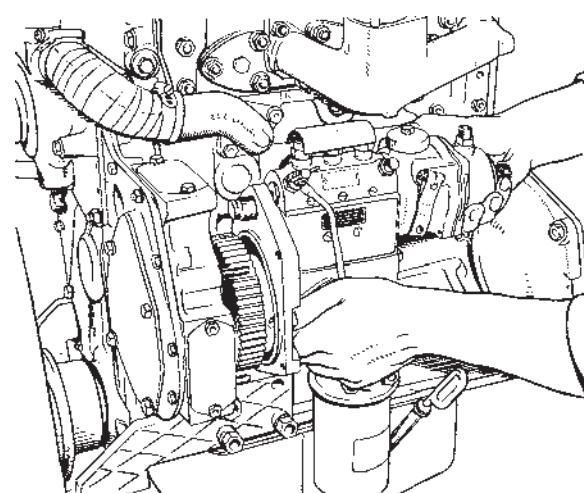

شکل ۲-۱۳- نحوه سوار کردن پمپ انتزکتور در روی موتور

به وسیله‌ی شابلن نقطه‌ی تزریق سوخت سیلندر اول تعیین گردیده است. در این شکل که مربوط به موتور دیزل هانوماگ با قطر پولی ۲۴۰ mm است برای هر زاویه از آوانس تزریق باید ۲/۰۹ میلی‌متر در نظر گرفت.


$$\frac{۳/۱۴ \times ۲۴۰}{۳۶} = ۲/۰۹ \text{ mm}$$

و اگر آوانس تزریق موتور ۲۰ درجه باشد اندازه‌ی قوس آوانس روی شابلن ۴۱/۸ میلی‌متر قبل از نقطه‌ی مرگ بالا خواهد


بود :

$$20 \times 2/09 = 41/8$$

معمولًاً با هماهنگ کردن علامت آوانس موتور، یعنی تطبیق علامت آوانس روی پمپ و بدنه‌ی موتور، می‌توان لحظه‌ی تزریق سوخت سیلندر اول را تعیین کرد.

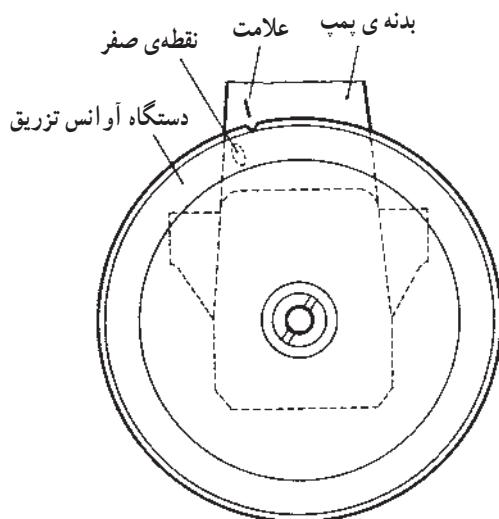


شکل ۲-۱۸- علامت تایمینگ روی بدنه‌ی موتور و دستگاه آوانس تزریق

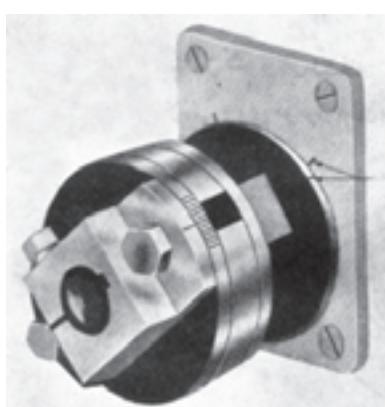

شکل ۲-۱۹- علامت تنظیم روی بدنه‌ی پمپ و صفحه‌ی کوپلینگ

در بعضی از موتورها علامت تایمینگ بر روی چرخ دنده‌ها می‌باشد. در شکل ۲-۱۶ علامت تایمینگ بر روی چرخ دنده‌ها نشان داده شده است.

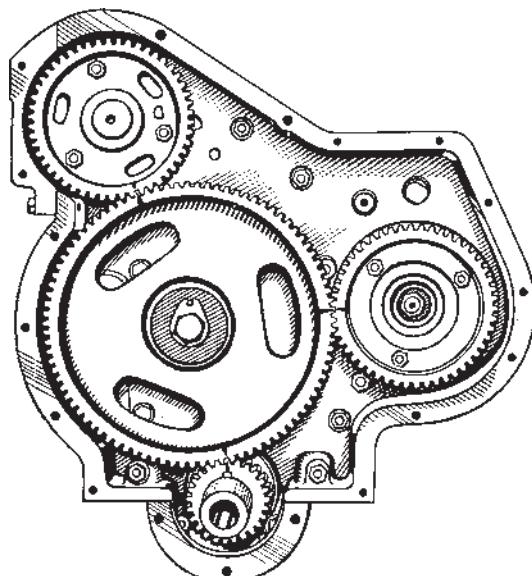

شکل ۲-۱۶- تنظیم تایمینگ براساس علامت روی چرخ دنده


ممکن است علامت تنظیم پمپ روی پولی سرمیل لنگ باشد. در موتورهای انگلیسی و آمریکایی نقطه‌ی مرگ بالا را با حروف اختصاری TDC یا U.D.C، در موتورهای فرانسوی با PMH، در موتورهای آلمانی با OT، در موتورهای سوئدی با O.D و در موتورهای هندی با BDP نشان می‌دهند.

معمولًاً برای علامت تایمینگ دو علامت داده می‌شود که یکی نقطه‌ی مرگ بالا و دیگری علامت تنظیم شروع تحویل سوخت است. مقدار آوانس تزریق اولیه‌ی موتور بر حسب درجه از گردش میل لنگ تعیین و بر حسب میلی‌متر قبل از علامت نقطه‌ی مرگ بالا روی پولی یا فلاپویل حک می‌شود. (شکل ۲-۱۷)




شکل ۲-۱۷- شابلن اندازه‌گیری مقدار آوانس تزریق اولیه

شکل‌های زیر علائم تنظیم را روی کوپلینگ‌ها نشان می‌دهد.

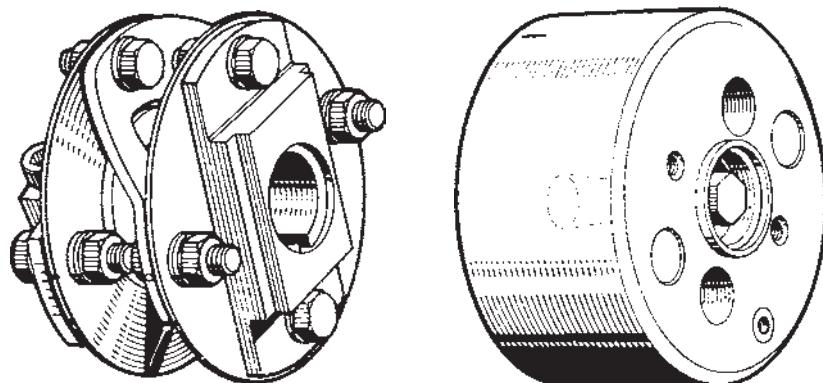

علامت روی کوپلینگ صفحه‌ای

علامت روی دستگاه آوانس تزریق

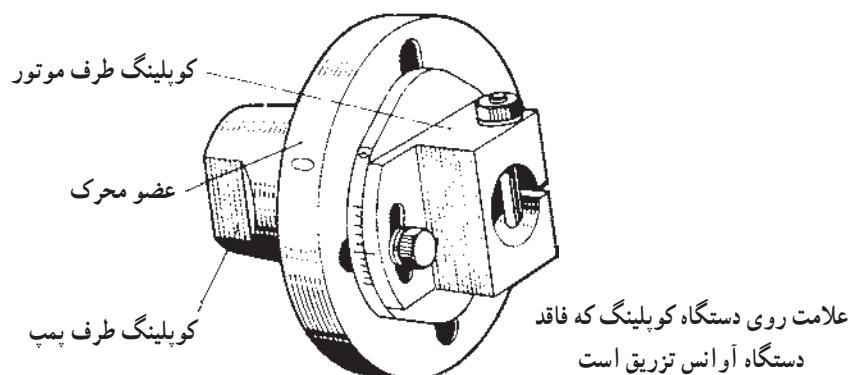


کوپلینگ طرف موتور

عضو محرک

کوپلینگ طرف پمپ

علامت روی دستگاه کوپلینگ که فاقد
دستگاه آوانس تزریق است

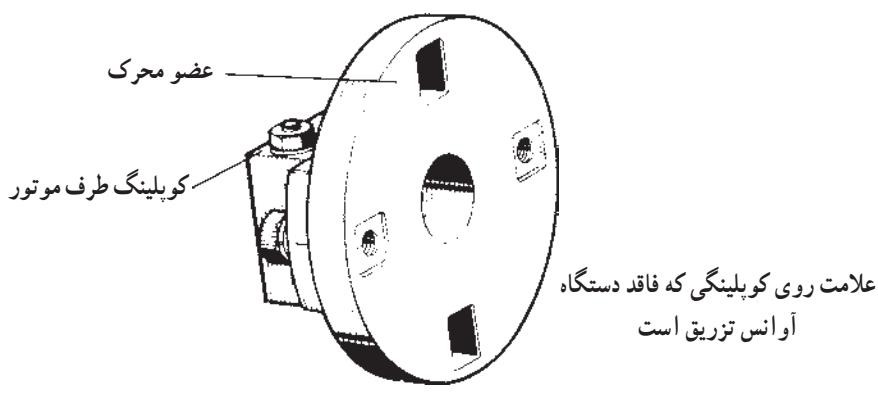

عضو محرک


کوپلینگ طرف موتور

علامت روی کوپلینگی که فاقد دستگاه
آوانس تزریق است

شکل ۲-۲۰

می‌دهیم تا پلانجر واحد اول که بالا آمد، دقیقاً بر حسب موقعیت موتور، مجرای بارل را بینند و ارسال سوخت از لوله‌ی سرکچ قطع گردد. درست در لحظه‌ی قطع سوخت از لوله‌ی سرکچ پمپ را به موتور می‌بندیم.

روش دقیق‌تر آن است که سوپاپ فشار واحد اول را در آورده و لوله‌ی سرکچی به نگهدارنده‌ی سوپاپ فشار آن بیندیم. در حالی که علائم تنظیم آوانس اولیه‌ی موتور (روی پولی یا فلایویل) به هم منطبق شده سوخت را با پمپ دستی پمپ کرده و در همین حال بدنه‌ی پمپ انژکتور را به چپ یا راست حرکت

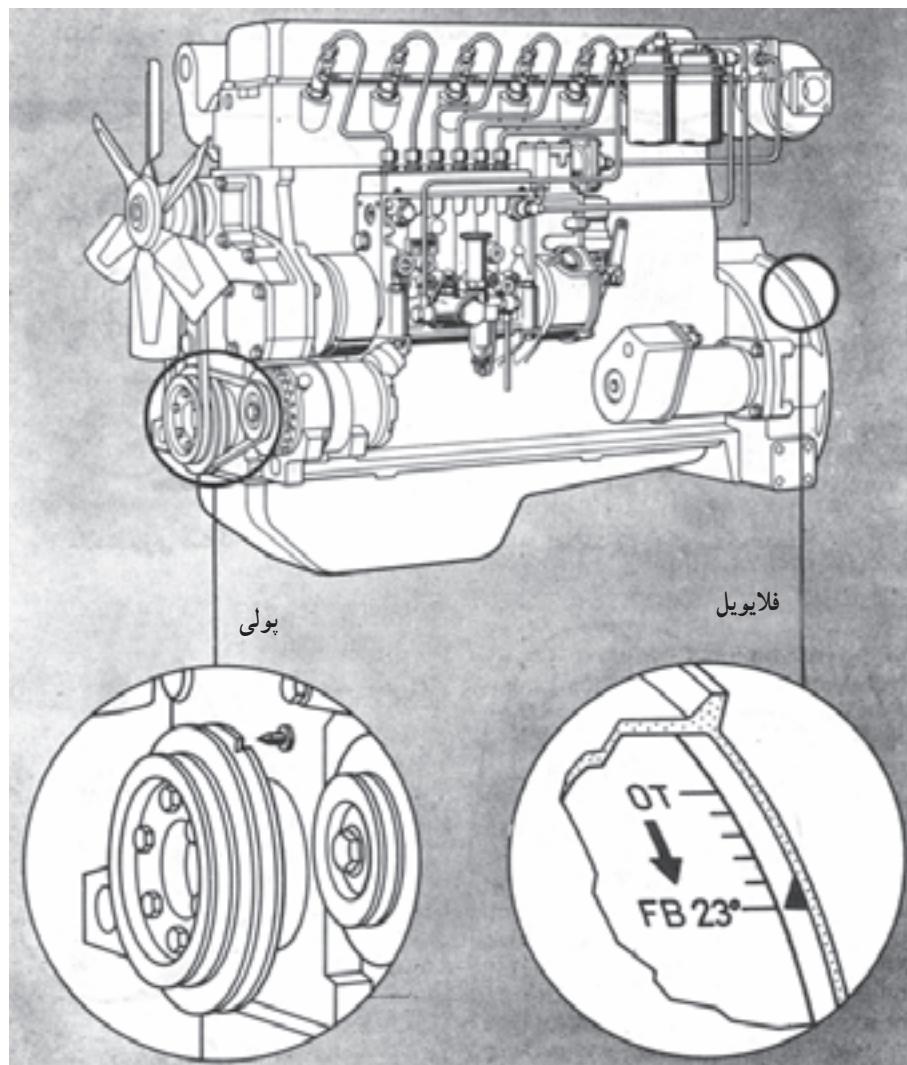

شکل ۲-۲۱ - علامت تنظیم روی موتور

روغن مخصوصی به کار می بردند که تا یک سال پمپ را در مقابل خطر رسوب گیری سوخت حفاظت می کنند.

روشن شست و شوی پمپ در روی موتور: هیچ نوع آب، بخار یا سایر محلول های تمیز کننده نباید داخل پمپ شود. عمل شست و شوی بدنهٔ خارجی پمپ نیز باید با نهایت دقت انجام پذیرد تا از نفوذ مواد شوینده به داخل پمپ جلوگیری شود.

لزوم هوایگیری موتور: حباب های ایجاد شده در مدار سوخت رسانی می توانند در عمل سوخت رسانی اخلال ایجاد کند.

در صورتی که موتور مدتی کار نکند برای روشن کردن مجدد نیاز به هوایگیری دارد. در موقع هوایگیری شانهٔ گاز را در حالت تمام بار قرار داده و با پمپ کردن دستی پیچ هوایگیری (۲) را باز کرده و آنقدر عمل پمپ زدن را ادامه دهید تا سوخت بدون


۷-۲- روش راه اندازی مجدد پمپ انژکتوری که مدتی غیرفعال مانده است

اگر موتور دیزل برای مدت طولانی غیرفعال بماند، مانند موتور کشتی ها که در لنگرگاه ها به مدت طولانی بی کار می مانند، در چنین حالاتی گازوئیل باقی مانده در پمپ انژکتور سبب ایجاد چسبندگی و خورندگی در قطعات می شود. برای جلوگیری از این عمل باید سوخت پمپ تخلیه گردد و به جای آن نفت سفید یا بنزین و یا گازوئیل عاری از آب و اسید که محتوی ۵ تا ۱۰٪ بنتن و یا گازوئیل عاری از آب و اسید که محتوی ۵ تا ۱۰٪ روغن موتور است ریخته شود، آن گاه موتور به مدت ۱۵ دقیقه به کار افتد تا مواد گفته شده در تمام نقاط پمپ جریان یابد.

بهتر است قسمت های خارجی پمپ را نیز با این مواد آغشته نمود. وقتی در کارخانه پمپ را آزمایش نهایی می کنند

باب از پیچ هوایگری خارج شود. در همین لحظه در حالی که با بدون حباب خارج می‌شود پیچ هوایگری را سفت نمایید (شکل ۲-۲۲).

پمپ دستی سوخت را پمپ می‌کنید از کنار پیچ هوایگری سوخت

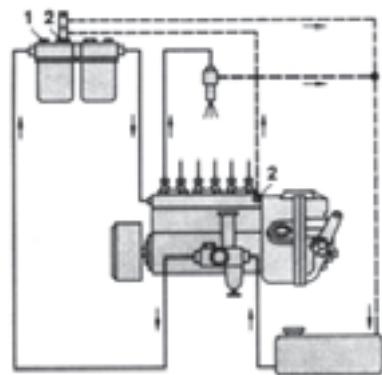

شکل ۲-۲۲—پیچ هوایگری (۲) در دو محل



شکل ۲-۲۳—یک کارخانه‌ی سازنده‌ی پمپ بوش